

Protokół Nr/13
posiedzenia Komisji Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 12 sierpnia i 14 sierpnia 2013 r.

Komisja zebrała się w następującym składzie:

1. Zdzisław Łomaszewicz,
2. Robert Aleszko (nieobecny 12.08.2013 r.)
3. Czesław Chochoł,
4. Marcin Kowalski,
5. Tomasz Marciniak,
6. Andrzej Polewacz.

RZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU
29.08.2013
Tomasz
Długość załączników
zarejestrowano pod poz.
zawdzięczono

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Osoby spoza komisji:

- 1) Emanuel Kujawski – Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

Porządek obrad:

- 1) Lustracja wodociągów na terenie gminy Czaplinek – II etapy.

Realizacja porządku obrad:

Komisja dokonała przeglądu gminnych ujęć wody w miejscowościach: Czarne Wielkie, Stare Drawsko, Czarne Małe, Machliny, Broczyno, Miłkowo, Piaseczno, Rzepowo.

Stwierdzono, że stacje uzdatniania wody w miejscowościach Rzepowo, Stare Drawsko, Czarne Małe wymagają nakładów finansowych w celu wykonania remontu, modernizacji i rozbudowy. Stan techniczny budynków oraz instalacji wewnętrznych ze względu na wiek (budowano w latach 1979 – 1983) narzuca przeprowadzenie kompleksowej wymiany urządzeń i modernizacji procesu uzdatniania wody, budowy zbiorników retencyjnych na wodę uzdatnioną.


Natomiast stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Machliny, Broczyno, Miłkowo i Piaseczno są w stanie technicznym zadowalającym. Były one modernizowane w latach 2001 – 2006.

Wnioski końcowe:

Stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Czaplinek można podzielić na dwie grupy w zależności od:


- stopnia zużycia urządzeń i obiektów;
- zasobów wodnych (hydrogeologicznych);
- położenia strategicznego dla rozwoju gospodarki wodnej w gminie.

GRUPA 1

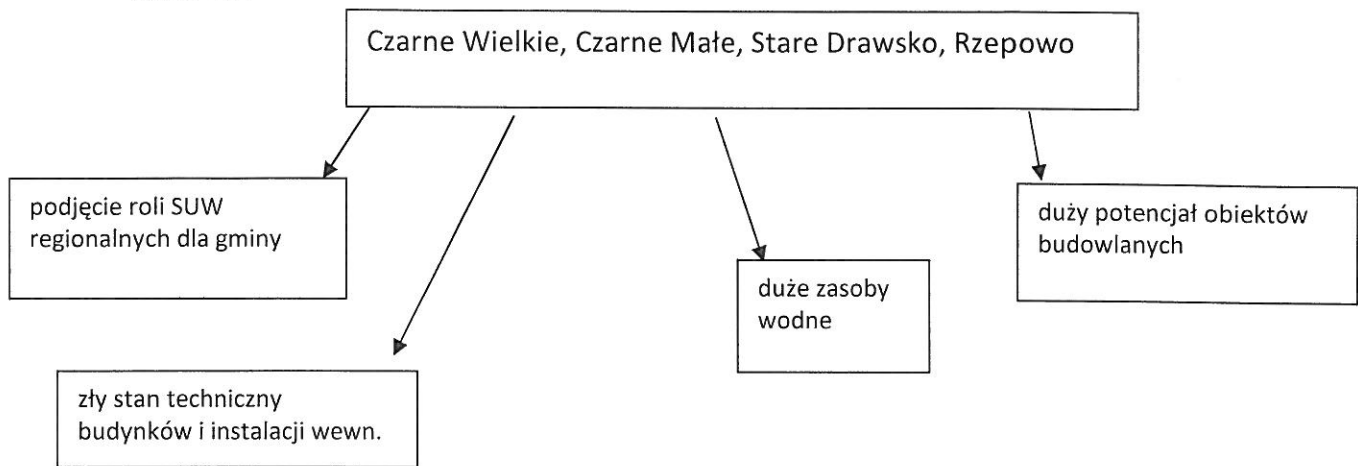

Stacja uzdatniania wody w Czarnym Wielkim wymaga budowy drugiej studni wierconej w celu podniesienia bezpieczeństwa zasilania północnego rejonu gminy.

GRUPA 2

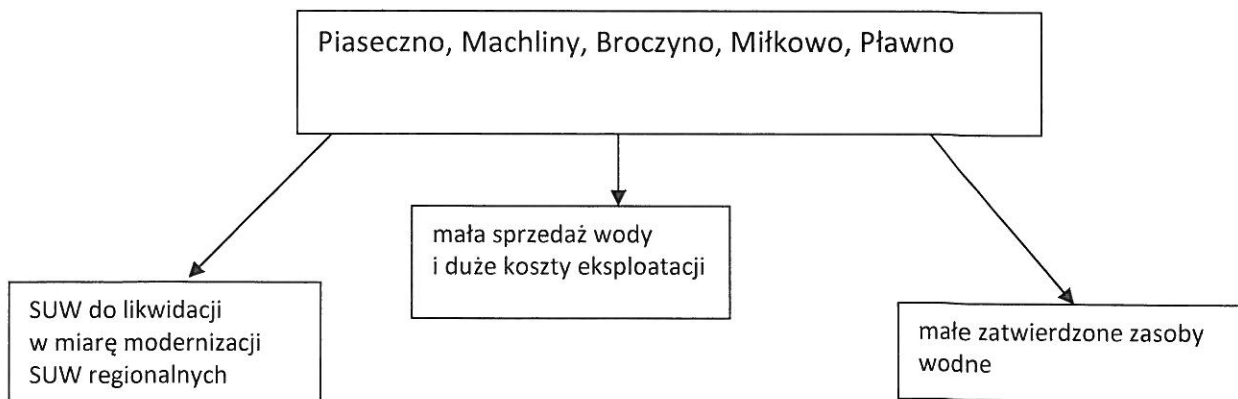

Przewodniczący Komisji PS i BP

[Signature]
Zdzisław Tomaszewicz